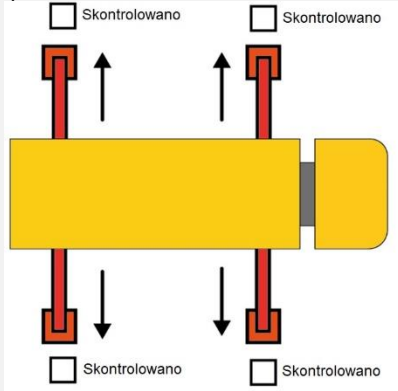


<b>Projekt:</b>		<b>Data:</b>	
<b>Nr pompy i model:</b>			
<b>Odpowiedzialny za operację (przedstawiciel Skanska):</b>			

**Uwaga:** Niniejsza lista kontrolna składa się z 2 stron i musi być wypełniona każdorazowo przed rozpoczęciem operacji pompowania mieszanki betonowej.

**Część 1. Wytyczne ogólne:**

- Stanowiska pomp do betonu, wyznaczono w Planie Zagospodarowania Budowy
- Stanowisko musi być wygradzone oraz odpowiednio oznakowane
- Podłoże ma być stabilne (systemowe podkłady pod każdą z łap)
- Nadzór Skanska odpowiada za właściwe przygotowanie stanowiska: uprzątnięcie ewentualnych materiałów, kompletne wygradzenie i oznakowanie
- Operator pompy po uprzednim zatrzymaniu się przed bramą, poinformowaniu nadzoru o przybyciu, zapoznaniu się z zasadami panującymi na placu budowy, zostanie pokierowany na odpowiednie stanowisko przez nadzór Skanska

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie*
1.	Czy pompa do betonu jest ustawiona na stabilnym gruncie i są rozłożone podkłady systemowe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Czy podpory są w pełni rozstawione?</p> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy kosz zasypowy jest zabezpieczony kratą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy zapewniono bezpieczny dojazd dla betonowozów?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Czy rozstawienie pompy umożliwia bezpieczny ruch pieszy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Czy sprawdzono możliwość kolizji z napowietrznymi przeszkodami np. liniami energetycznymi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Czy prędkość wiatru, nie przekracza granicznych wartości określonych w Planie Transportu Pionowego i Logistyki i/lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej pompy (jeśli dotyczy)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Czy operator pompy posiada odpowiednie uprawnienia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Czy pompa posiada aktualne, wymagane przepisami prawa przeglądy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Czy operator pompy, operatorzy żuraw wieżowych i sygnaliści, zostali zapoznani w zasadami komunikacji oraz pierwszeństwa ruchu, w sytuacji rozstawienia/ złożenia, przestawienia ramienia pompy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Jeśli w którymkolwiek z pytań zaznaczono odpowiedź **NIE**, rozpoczęcie operacji pompowania mieszanki betonowej nie może się rozpocząć.

<b>Podpis:</b>		<b>Data:</b>	
----------------	--	--------------	--

**Cześć 2. Procedura zachowania bezpieczeństwa transportu pionowego podczas pojawiania się na placu budowy pompy do betonu:**

- a) Zabrania się wykonywanie manewru rozkładania i składania pompy do betonu bez bezpośredniego powiadomienia i zgody pracownika nadzoru Skanska.
- b) W przypadku pracy kolizyjnej z żurawiami wieżowymi, wiążące komendy w zakresie pierwszeństwa ruchu, wydaje sygnalista, pracujący pod danym żurawiem.
- c) Podczas betonowania operator pompy ma obowiązek każdorazowo zgłosić pracownikowi nadzoru Skanska, zamiar zmiany położenia pompy lub jej ramienia.
- d) Operator, jak i osoba odpowiedzialna za betonowanie ze strony nadzoru Skanska, są zobowiązani do sprawdzenia poprawności rozstawienia pompy i skwitowanie tego faktu przy użyciu powyższej Listy kontrolnej.

Osoby zapoznane z zapisami	Data	Podpis
Operator Żurawia nr 1:		
Operator Żurawia nr 2:		
Operator Żurawia nr 3:		
Operator Pompy do betonu:		
Osoba z Nadzoru Skanska S.A. odpowiedzialna za przeprowadzenie odprawy:		